



Der Anschluss muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen!


La connexion doit être faite par un électricien qualifié!

Il collegamento deve essere effettuato da un elettricista qualificato!

Verwendung: im Erdreich, im Freien, in Innenräumen, im Wasser und auf Installationskanälen. Die Muffen sind nach DIN EN 50393 geprüft.

Utilisation: en terre, eau, extérieur et intérieur, conduits d'installation. Les manchons sont testés selon DIN EN 50393.

Utilizzi: interrati, all'esterno, all'interno, in acqua, in canaline. Norma di riferimento: DIN EN 50393.

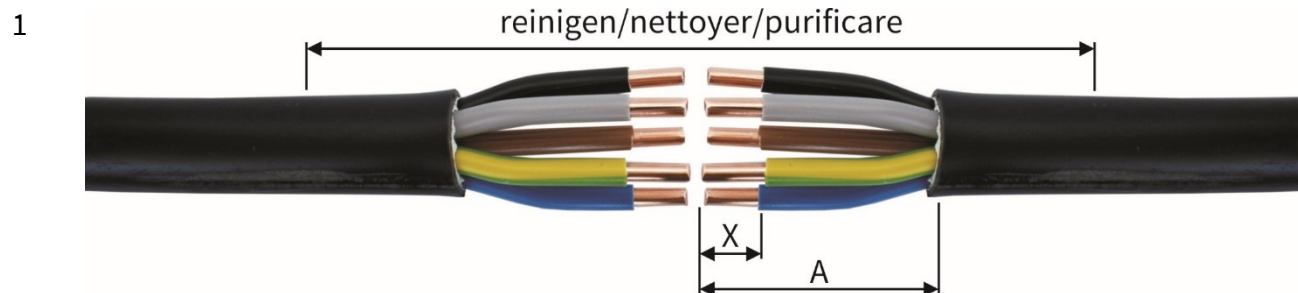

	Typ / Type / Tipo	GTQ 6	GTQ 16
Verbindungs- muffe / Manchon de jonction / Giunzione diritta	max. mm ²	5 x 1,5 – 6	5 x 6 – 16re
Abzweig- muffe / Manchon de dérivation / Giunzione derivata	Hauptkabel / Câble principal / Cavo passante max.	5 x 2,5	5 x 6
	Abzweigkabel / Câble de dérivation / Cavo derivato max.	5 x 1,5	5 x 2,5
Absetzmaß / Dimension / Dimensioni	A mm	45	55
	X mm	10	15

Packliste / Liste de colisage / Lista di imballaggio

Gel-gefüllte Formschale / Boîte avec Gel / Involucro riempito di gel

Schraubverbinderblock mit Inbusschlüssel / Bloc connecteur avec clé mâle 6 pans/ Blocco connettore con chiave Allen

Kabelbinder / Colliers de frettage/ Fascette di cablaggio




Montageanweisung / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio

„Quicki“


Die schnelle Verbindung zum Wiederöffnen.

La plus rapide connexion pour réouverture.


Il collegamento veloce per la riapertura.

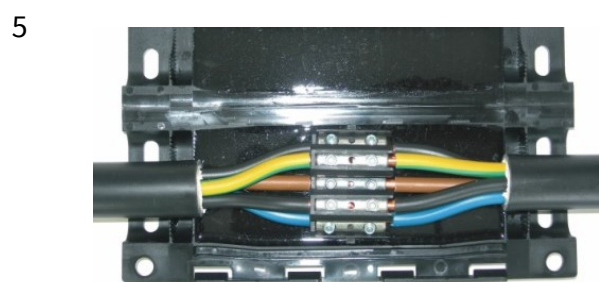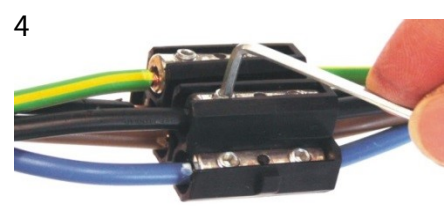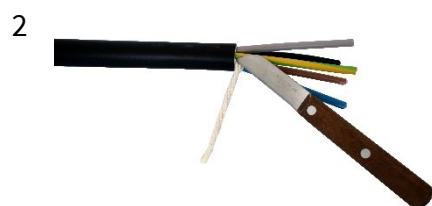

Verbindungs-
muffe / Manchon de jonction / Giunzione diritta

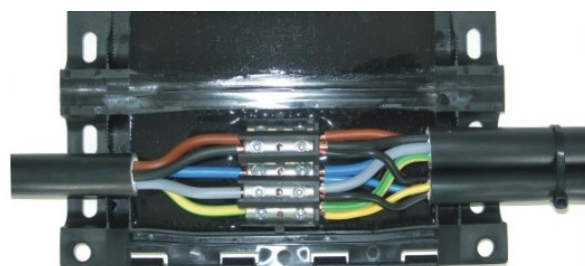

Abzweig-
muffe / Manchon de dérivation / Giunzione derivata

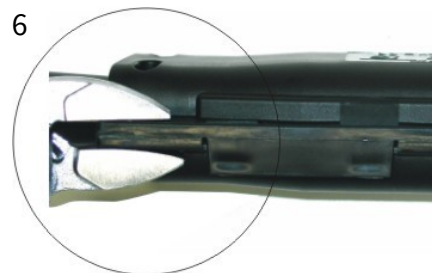

MTS Group
Inter-Union Technohandel GmbH
Carl-Benz-Straße 2
76761 Rülzheim
www.unitec-elektro.de

Montageanweisung / Instrucion de montage / Istruzioni di montaggio
Gel-Verbindungs- und Abzweig-
muffe / Gel-Manchon de jonction et de
dérivation / Giunzione diritta e derivata
GTQ 6 (Art. 40345) + GTQ 16 (Art. 40346)
für/ pour / per N(A)YY / TT 5 x 1,5 – 5 x 16
N(A)YCWY / GKN 4 x 2,5/2,5 – 4 10/10 re

U₀/U (U_m) 0,6/1 (1,2) kV

MA130949D/F/I © FF
Datum: 2020-02-26
ersetzt: 2016-08-09
gezeichnet: HS
geprüft:

Made in Germany